




REZ ULOŽENÍM KÁBLA

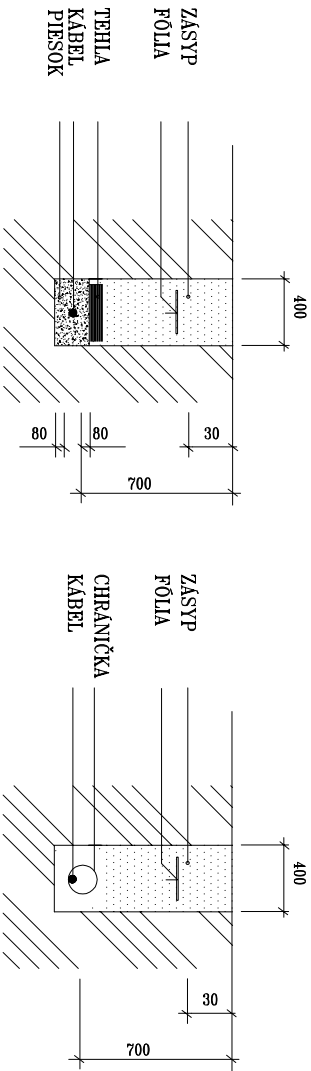


REZ ULOŽENÍM KÁBLA A POZINK. OCELE PRE V.O.

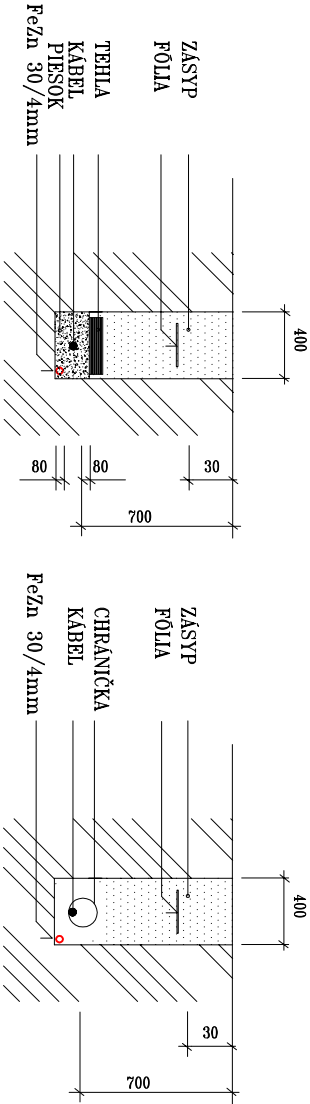


KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S VODOVODOM

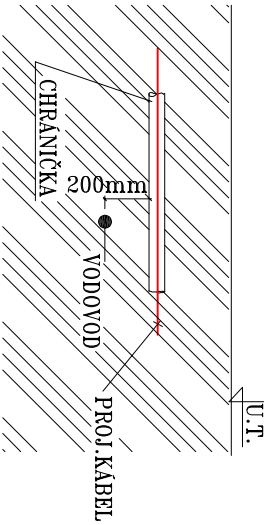


KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S 22kV KÁB. VED.

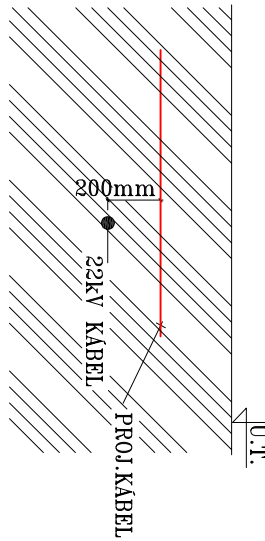


KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S PLYNOVODOM DO 0,005 MPa

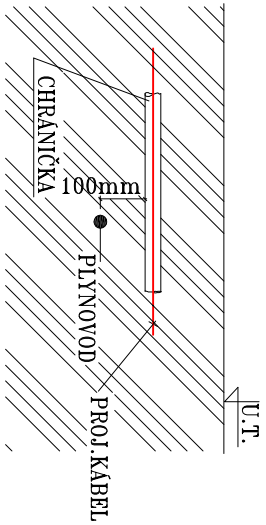


KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S KANALIZÁCIOU

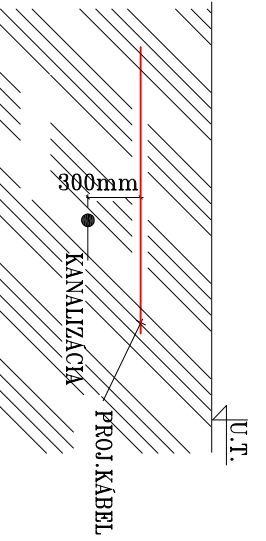

KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S OZNAMOVACÍM KÁB. VED.

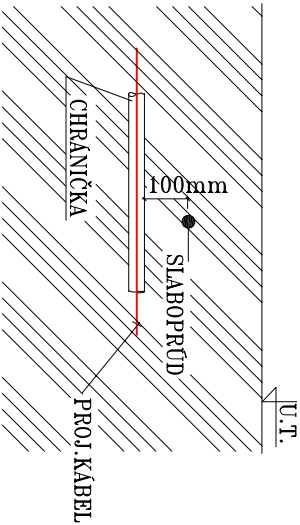


KRIŽOVANIE 1kV KÁBLA S NN KÁB. VED.

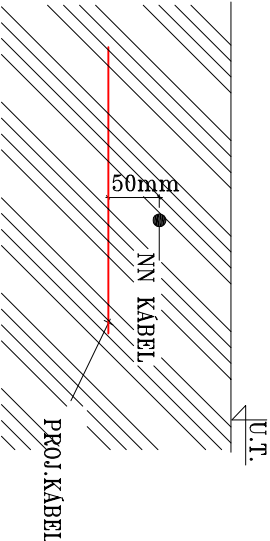

POZNAMKA

- JESTIVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !
- PRED ZAHÁJENÍM VŤKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ DAŤ VYTÝČIŤ TRASU PODZEMNÝCH VEDENÍ
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005 a zákon 251/2012 Z.z. !
- OSVETLOVACÍ STOŽIAR OD OBRUBNÍKA OSADIŤ VO VZDIALENOSTI min 0,5m.
- VŤKOPOVÉ PRÁČE PRI KRIŽOVANÍ JE POTREBNÉ UROBIŤ RÚČNE !
- PRI KRIŽOVANÍ BUDE CHRANIČKA PRESAHOVAŤ CESTU, ALBO VEDENIE 0 1m.
- HLBAKA ULOŽENIA KÁBLOV PRI KRAJNICI VOZOVKY 1000mm, V TERÉNE 700mm

OSADENIE STOŽIARA

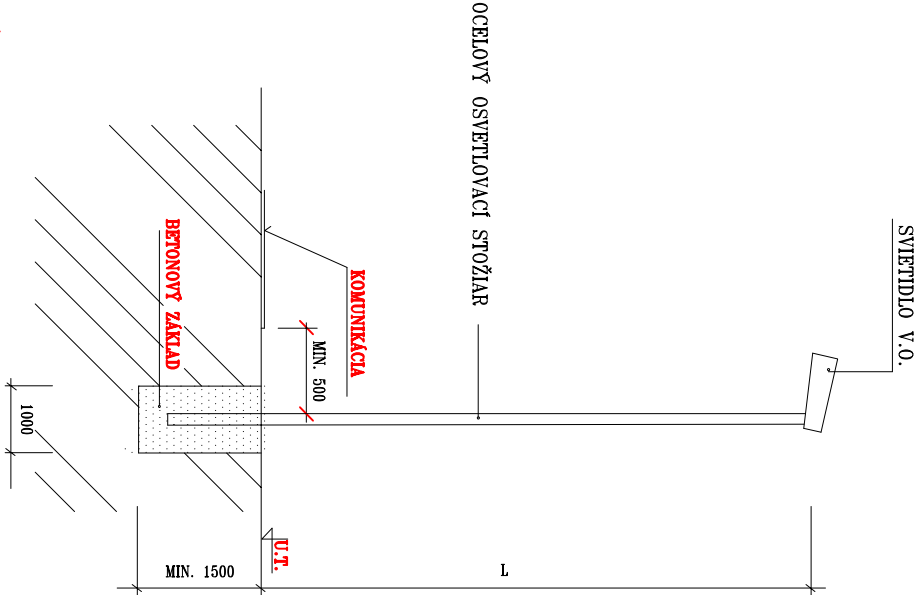

SO 06 PRÍPOJKA NN

SO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU ! ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE!Zmena stavby

H.I.P.	Zodp. projektant	Kreslil	ELEONÓRA BARTUSEKOVÁ	
Ing. MÁTIS T.	Bartuseková E.	Bartusek R.	projektant elektro tel. 0903 269 653	
Investor: Mesto Gabčíkovo Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo Miesto: Gabčíkovo, kraj : Trnavský okres; Dum, Streda, Ket.územie:Gabčíkovo, p.č.: 5048/1.5048/2.5054/1.5054/2.900/1.900/2			Formát	2 x A4
Akcia:			Dátum	1/2016
EKODVOR GABČÍKOV			Účel	Projekt pre S.P.
SEPAROVANÝ ZBER ODPADU			Mierka	Zmena stavby
Profesia:	Elektro	c.výkresu		c.kópie:
Obsah výkr. Rez uložením kábla			702	