


NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN-C

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+NPE 400V, 50 Hz; TN-S

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 1+NPE 230V, 50 Hz; TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUČHE:
ZAKLADNÁ – SAMOČINNÝM ODPOL.NAPÁJANIA–SIETE TN
OCHRANA PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ,ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
DOPLNKOVÁ–PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

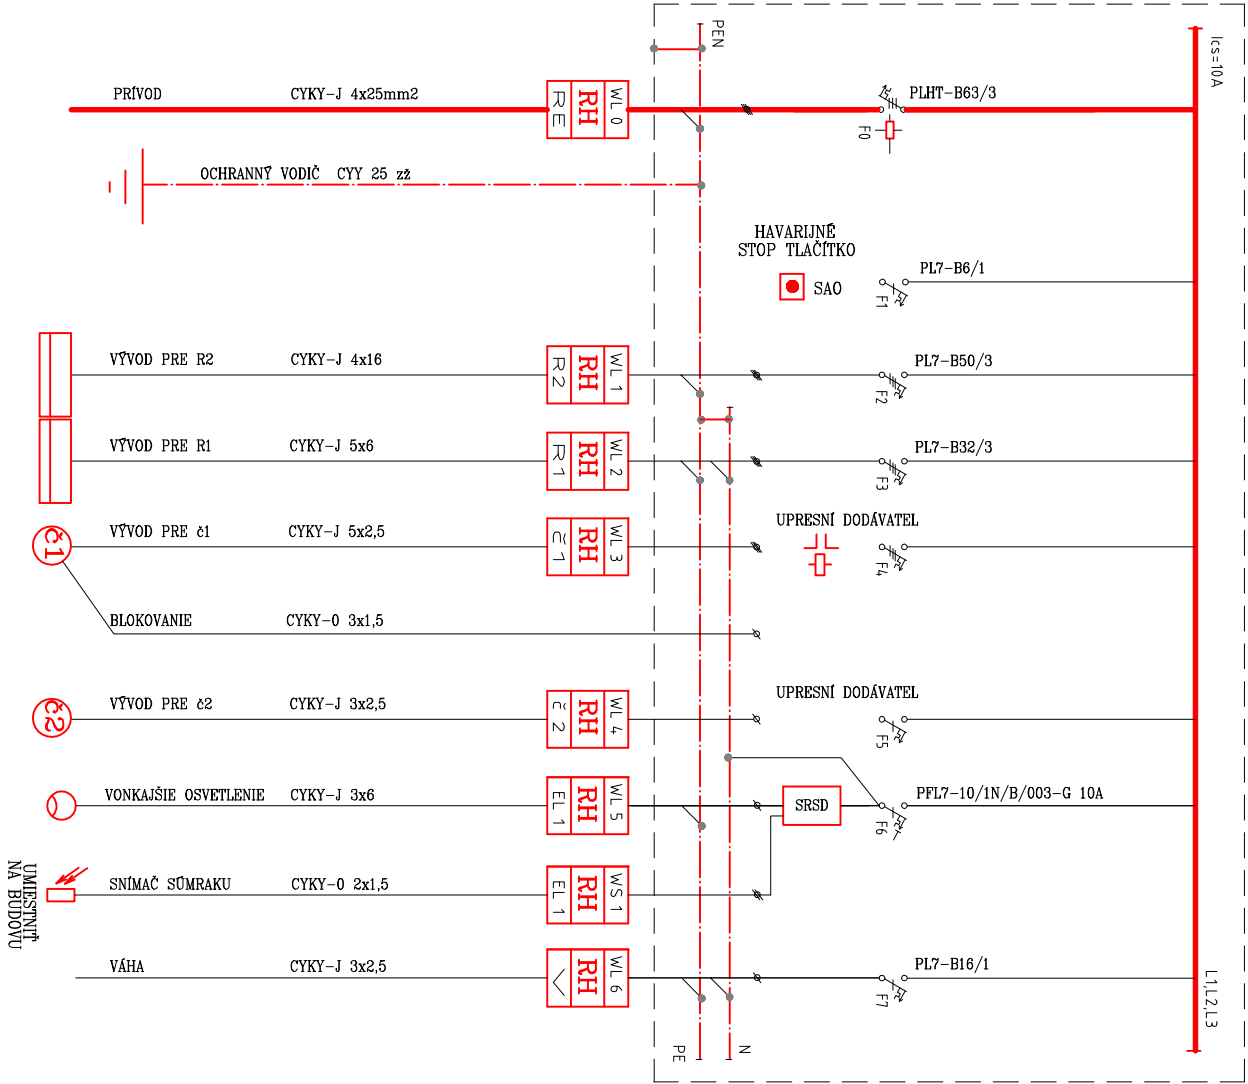


TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvodnica:
Typ, označenia: Na omietku, biele plast,dvere, so zad.stenou
Poloha: BC-A-4/52-TW
Stupeň krytia: Na omietku
Šírka x výška x hĺbka: IP40
250 x 600 x 125

INŠTALOVANÝ PRIKON : 22,3 kW
SÚČASNOSŤ : 0,76
SÚČASNÝ PRIKON : 17 kW

BEZPEČNOSTNÉ TABULKY

č.0102 – POZOR,NAPATIE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
č.4301 – NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI
č.6131 – HLAVNÝ VYPÍNAČ

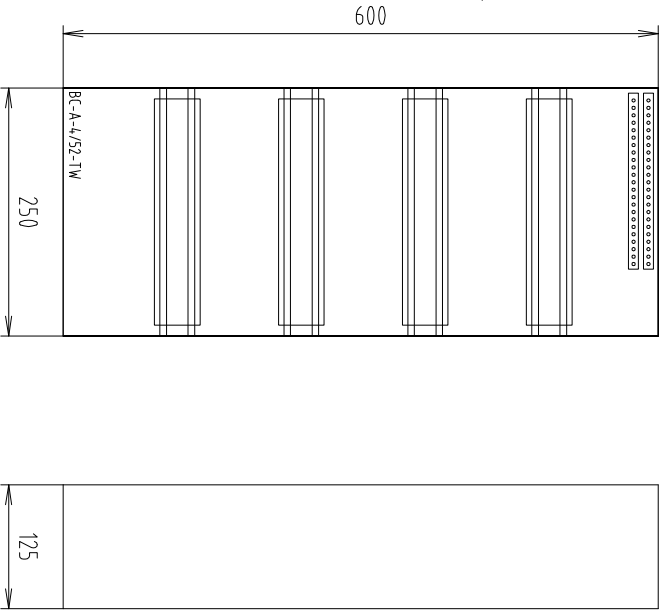

SO 06 PRÍPOJKA NN
SO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU I ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE:Zmena stavby
ELEKTROINŠTALÁCIA

H.I.P.	Zodp. projektant	Kreslil	ELEONÓRA BARTUSEKOVÁ	
Ing. MÄTIS T.	Bartuseková E.	Bartusek R.	projektant elektro tel. 0903 269 653	
Investor: Mesto Gabčíkovo				
Mesto Gabčíkovo				
Miesto: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo				
Miesto: Gabčíkovo, kraj : Trnavský okres; Dun. Streda; Kat.územie: Gabčíkovo, p.č.: 5048/1.5048/2.5054/1.5054/2.900/1.900/2				
Akcia:	Formát		2 x A4	
EKODVOR GABČÍKOVO – SEPAROVANÝ ZBER ODPADU	Dátum		1/2016	
	Účel		Projekt pre S.P.	
	Mierka		Zmena stavby	
	Profesia: Elektro		c.výkresu	
Obsah výkr. ROZVÁDZAČ RH		704		c.kópie: